




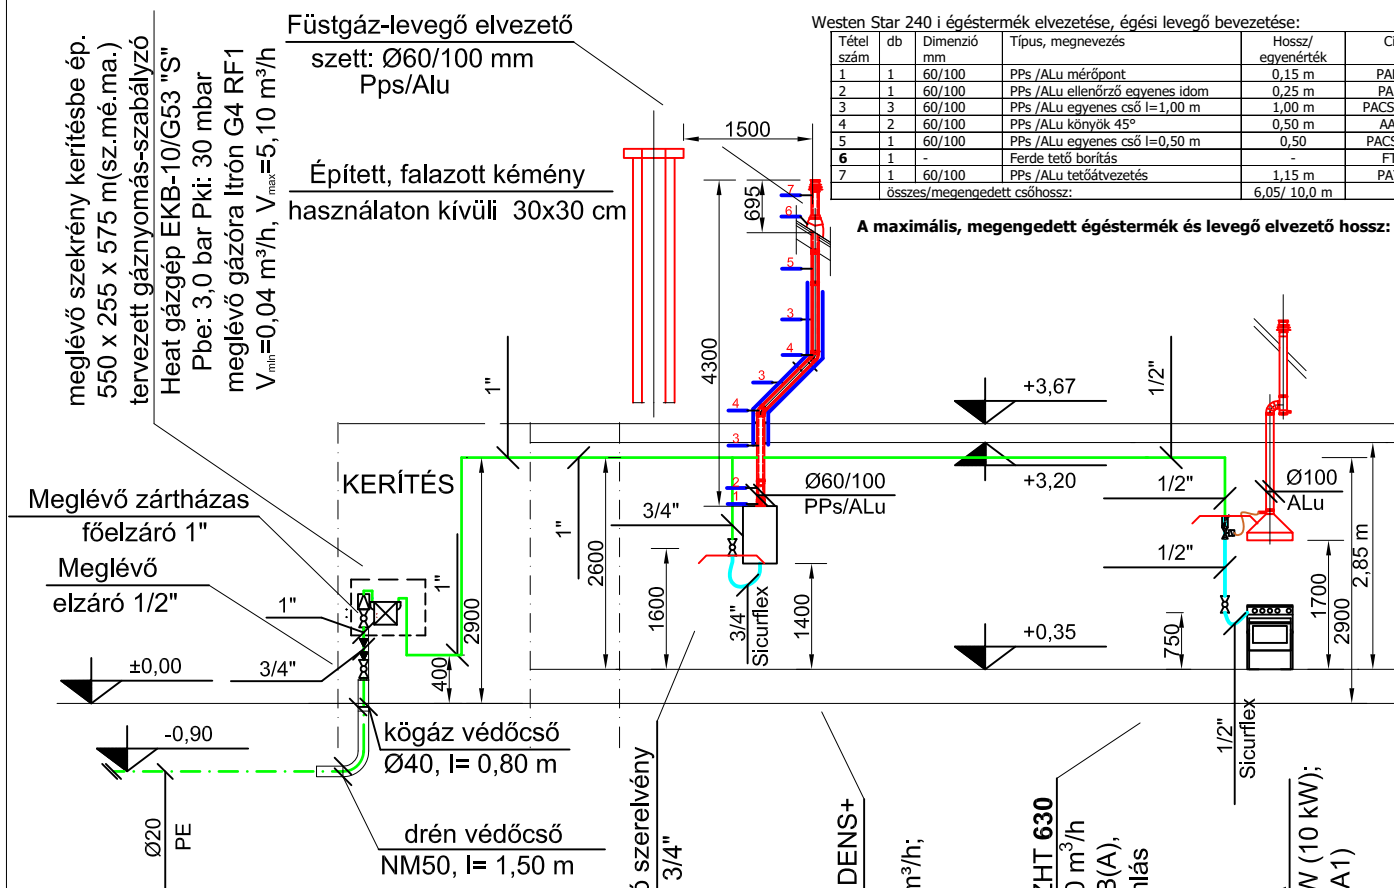

Westen Star 240 i égéstermék elvezetése, égési levegő bevezetése:

Tétel szám	db	Dimenzió mm	Típus, megnevezés	Hossz/egyenérték	Cikkszám
1	1	60/100	PPs /ALU mérőpont	0,15 m	PAMP60100
2	1	60/100	PPs /ALU ellenőrző egyenes idom	0,25 m	PAEE60100
3	3	60/100	PPs /ALU egyenes cső l=1,00 m	1,00 m	PACS601001000
4	2	60/100	PPs /ALU könyök 45°	0,50 m	AAK0502C
5	1	60/100	PPs /ALU egyenes cső l=0,50 m	0,50 m	PACS60100500
6	1	-	Ferde tető borítás	-	FT100125
7	1	60/100	PPs /ALU tetőtávvezetés	1,15 m	PATÁ60100
összes/megengedett csőhossz:				6,05/ 10,0 m	

A maximális, megengedett égéstermék és levegő elvezető hossz: 10,0m.



Jelmagyarázat

- tervezett gázvezeték 30 mbar
- meglévő gázvezeték 30 mbar
- - - meglévő gázvezeték 3,0 bar
- ~ Sicurflex, nem éghető anyagú flexibilis gázbekötő cső
-  Honneywell HUF015B160 1/2"; Pmax=6 bar gázsűrő
-  tervezett HONEYWELL V 4000 1/2" gázmágnesszelep
-  tervezett elzáró, EFFEBI 1022, PN10 zártházás gömbcsap
-  tervezési határ

Tervezett WESTEN STAR CONDENS+
24 KOMBI

24,00 kW, (24,70 kW) 2,58 m³/h;
IPX5D, (C33) C63


Tervezett ZANUSSI ZHT 630

páraelszívó V=180 m³/h
Lw(A):55-60-68 dB(A),
Sw 4000-es áramlás érzékelővel

ALATTA

Meglévő VESTA 4A

gáztűzhely Q=10 kW (10 kW);
V=1,04 m³/h (A1)



schafer-epgep.hu

Megjegyzés

- A gázkazán és a hozzá tartozó füstelvezető szett beépítésénél, összeépítésénél a Westen és a Briolon szerelési, szervíz utasításaiban leírtakat be kell tartani!
- A beépített elzáró szerelvények EFFEBI 1022, PN10 típusúak. Zártházás gömbcsap.
- A meglévő VESTA 4A gáztűzhely légellátását (120 m³/h) biztosítani kell, a légellátás biztosítására egy darab ATG 60 légbeejtő, az égéstermék elvezetéséről egy darab páraelszívó gondoskodik, a gáztűzhely és a páraelszívó üzemét reteszelni kell! A retszfeltétel biztosításának érdekében a gáztűzhely gázellátását egy darab alaphelyzetben zárt HONEYWELL V 4000 1/2" mágnesszelepet kell elhelyezni.
- Reteszfeltétel: A páraelszívó ba elhelyezett áramlásérzékelő áramlás hatására nyíja a gázmágnesszelepet
- **Kivitelező köteles az építető vagy saját maga által kívánt tervváltoztatás esetén a tervező hozzájárulását kérni.**
- **Tervezői hozzájárulás nélkül végrehajtott tervmódosítás, a tervező felelősségének megszűnésével jár. Kivitelezés során felmerülő problémák tisztázása tervezői művezetés során történhet.**
- **A tervektől eltérni csak a felelős tervező írásos hozzájárulásával lehet.**

LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE:

HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
5555 HUNYA, RÁKÓCZI UTCA 19.
HRSZ.: 263

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

GÁZELLÁTÁS ALAPRAJZ

RAJZJEL: MÉRÉTARÁNY: TERVFAJTA: DÁTUM:
Gg-3 M=1:100 ENG.T. 2016. 11.

TERVEZŐ: SZERKESZTŐ:
Tuska-Schäfer Adél BORBÉLY TAMÁS

VEZ.TERVEZŐ: TÖRZSSZÁM:
SCHÄFER JÓZSEF G-T/04-247-97

Ez a terv az Schäfer Épületgépszet szellemi tulajdona. Másnak való átadása, másolása, vagy egyéb módon való sokszorosítása csak a tulajdonos írásbeli engedélyével történhet.